

# PŘEDSTAVENÍ SYSTÉMU

Senzor monitorování zařízení -  
vibrace, teplota a tlak


Chesterton  
Connect™



**1**


## Montáž senzoru

Na závity 1/4" NPT (vnitřní kuželový závit) použijte těsnicí pásku. Namontujte zástrčku procesního snímače NPT.

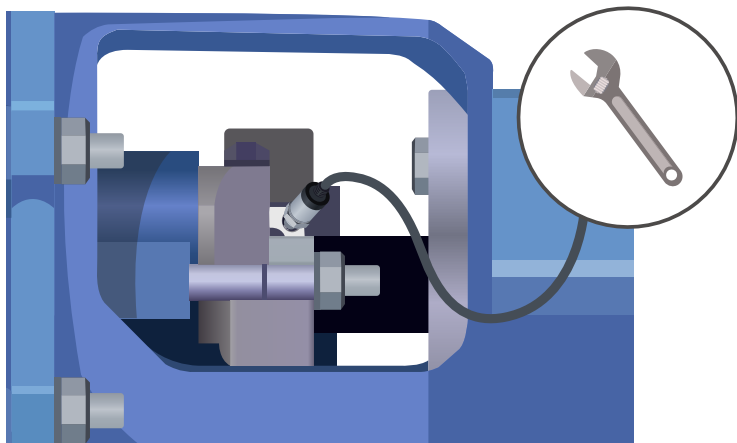
**2**

## Připojte konektor

K jednotce připojte konektor M12.



**Modrá = Připojeno**



**Zelená = Připraveno k připojení**




**Červená = Výstraha**

3

## Připojte jednotku


Připojte jednotku pro měření vibrací a teploty povrchu.

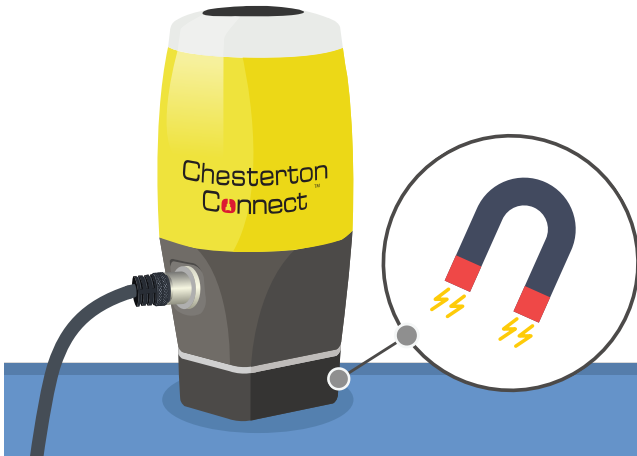

4

## Stáhněte aplikaci

Stáhněte mobilní aplikaci: *Chesterton Connect™*

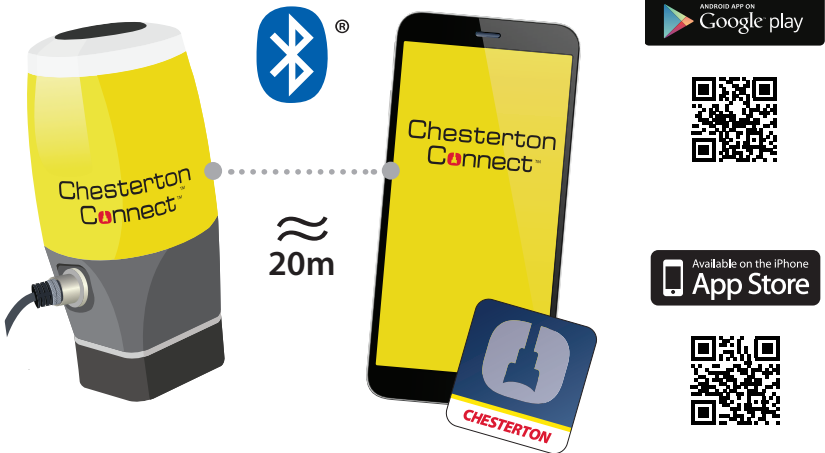



## Varování a upozornění

- Chesterton Connect™ obsahuje vyměnitelnou lithium-thionylchloridovou baterii a neodýmový magnet. Pro správné zacházení a likvidaci tohoto produktu nebo jeho součástí dodržujte místní zákony.
- Abyste snížili riziko požáru nebo popálení, nerozmačkávejte, nepropichujte, nevystavujte teplotě nad 85 °C (185 °F) a nelikvidujte v ohni.
- Chesterton Connect™ obsahuje velmi silný neodýmový magnet. Při manipulaci s jednotkou buďte opatrní, aby nedošlo ke zranění.
- Pokud je produkt poškozený nebo nefunguje správně, deaktivujte jej.
- Do 1/4" NPT portu tlaku/teploty nic nelepte.
- Dokud není jednotka připravena k instalaci, zacházejte s ní pomocí dodaných ochranných krytů ESD.
- Ujistěte se, že je produkt používán předepsaným způsobem a v rámci uvedených provozních limitů.
- Kabel neohýbejte víc, než je poloměr ohybu.
- Zabraňte kontaktu snímače tlaku/teploty s magnetem.
- Zabraňte pádu magnetu na tvrdé povrchy, včetně čerpadla.
- Zabraňte pádu produktu Chesterton Connect™. Pád produktu může ovlivnit jeho schopnost správně fungovat.
- Při instalaci, odstraňování problémů nebo demontáži senzoru a jeho součástí dodržujte všechny místní požadavky na OOP a vybavení.
- Pokud používáte senzor tlaku/teploty (P/T), ujistěte se, že je procesní kapalina kompatibilní se senzorem P/T z nerezové oceli.



**Před instalací si musíte přečíst uživatelskou příručku  
Chesterton Connect. Viz: [awc-connect.co/f4r](http://awc-connect.co/f4r)**

**Podporu najdete na: [connect.support@chesterton.com](mailto:connect.support@chesterton.com)**

**Oblast Spojených států amerických: 833-677-7343**

**Mezinárodní: +1 83 367 77343**



Chesterton Connect™ je ochranná známka společnosti A.W. Chesterton Company. Značka a logo Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc., a jakékoli používání těchto značek společností A.W. Chesterton podléhá podmínkám licence. Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích. App Store je servisní značka společnosti Apple Inc. Google Play, název „Android“, logo Android, značka „Google Play“ a další ochranné známky Google jsou vlastnictvím společnosti Google LLC.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Chesterton najdete na: [chesterton.com/en-US/Pages/Privacy.aspx](http://chesterton.com/en-US/Pages/Privacy.aspx)

© 2020 A.W. Chesterton Company.

® Registrovaná ochranná známka společnosti A.W. Chesterton Company v USA a dalších zemích, pokud není uvedeno jinak.

Společnost A.W. Chesterton Company, 860 Salem Street, Groveland, MA 01834 USA  
Telefon: 781-438-7000, Fax: 978-469-6528, [chesterton.com](http://chesterton.com)

Form No. CZ350553

Představení systému Chesterton Connect

01/20